
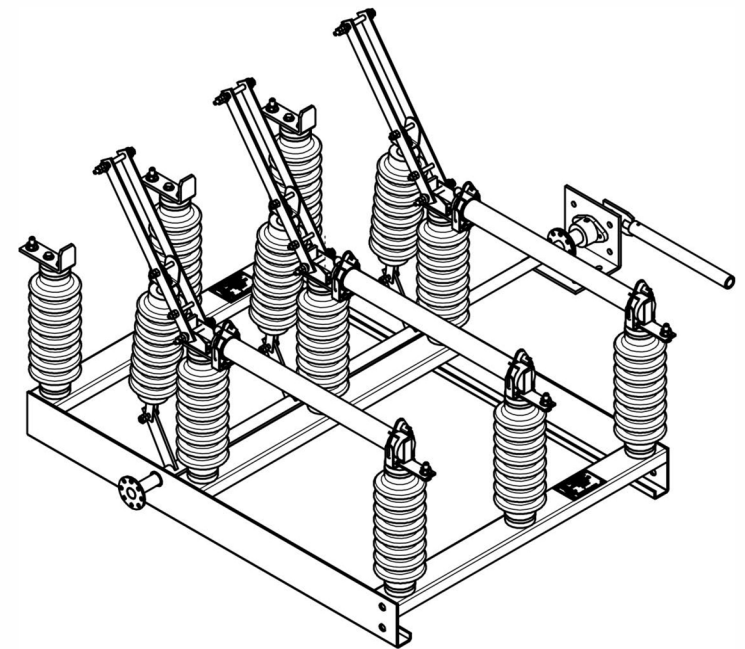
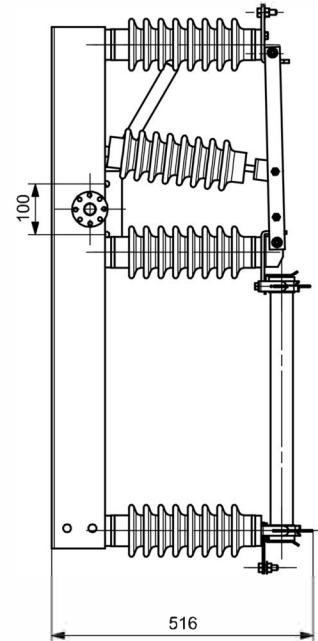


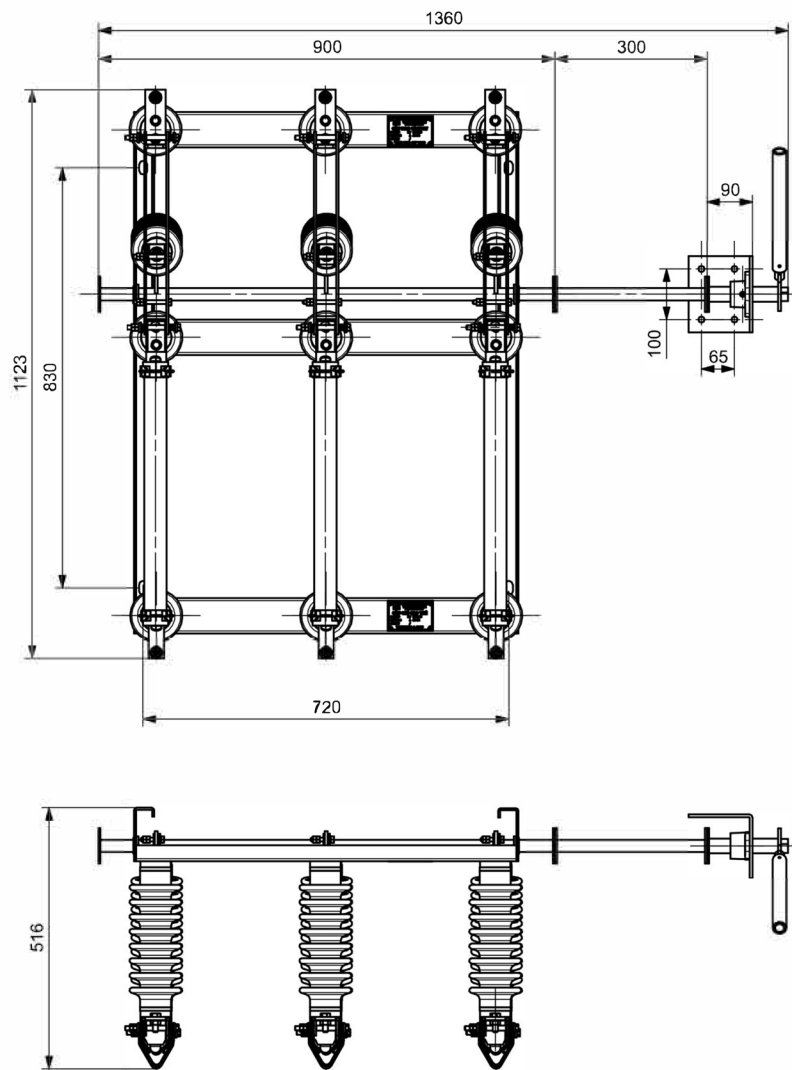

NOTE:

- RATE VOLTAGE : 24kv
- SHEDS: 8 Sheds
- CREEPAGE DISTANCE: 550 mm
- NUTS : M10
- HOLES DISTANCE INSTALL BASE: 830x720 mm
- PHASE TO PHASE DISTANCE: 335 mm

SYM	REVISION RECORD		
↓			

INITIATIVE DU BASSIN DU NIL - PROJET D'INTERCONNEXION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DES PAYS DES LACS ÉQUATORIAUX DU NIL (NELSAP) – POSTE HT DE GOMA									
THU TU (NO.)	SO SAN PHAM (PART NO.)	MA SO (INF)	TEN SAN PHAM (PART NAME)	NI LICH (ATT)	SO SAN PHAM CUA KHACH HANG (CUSTOMER PART NO.)				
AN TOAN (SAFETY)	CUNG CAP (SUPPLY)	MO HINH (MODEL)	KHACH HANG (CUSTOMER)	VAT LIEU (MATERIAL)	TRONG LUONG (MASS)	DON VI (UNIT)			
		NEW				KG			
OUTDOOR DISCONNECTOR SWITCH WITH FUSE 24KV						NOTE CERAMICS			
THUC HIEU (DRAWN)	THIET KE (DESIGNED)	KIEM TRA (CHECKED)	PHU CHUAN (APPROVED)	TY LE (SCALE)	CUSTOMER PART NO.				
				1:5	PART NO.				
VUONG_X_CUONG	VUONG_X_CUONG	VUONG_X_CUONG	VUONG_X_CUONG	VUONG_X_CUONG					
CÔNG TY CỔ PHẦN NPC					CO DAY (OR SIZE)	MA SO (CODE: NSF)	KIEU (TYPE)	THIET LICH (HEAT TREATMENT)	MA (SURFACE TREATMENT)
A2					A	INDOOR			